



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO

**OFÍCIO Nº 827/2021 - PMC/SMG**

Cajamar/SP, 25 de junho de 2021.

Referente: **Indicação nº 557/2021**  
**8ª Sessão**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

PROTOCOLO  
2010/2021

DATA / HORA  
20/07/2021 14:21:23

USUÁRIO  
martha

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 557/2021** de autoria da Nobre Vereadora Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **Memorando nº 1.679/2021-SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**DANILO BARBOSA MACHADO**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**SAULO ANDERSON RODRIGUES**  
Presidente da Câmara do Município de  
**CAJAMAR – SP**







# Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 557 / 2021**

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR</b>
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em 20/05/2021
Despacho: Encaminhada
Saulo Anderson Rodrigues Presidente

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal no sentido de que sua Excelência para que estude junto ao departamento competente e apresente qual o protocolo de ação da municipalidade, para o item de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, no App da Prefeitura Municipal de Cajamar, quando o usuário escolhe a opção PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, indicando que existe um poste fora de prumo com risco de cair sobre a via pública? Qual o tempo máximo para o serviço ser executado?

## JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que foi feita uma solicitação sobre o serviço de manutenção da rede elétrica, com fotos anexadas do número de cadastro do poste, situação aparente do poste e descrição da situação, gerando um número de protocolo (imagem 1).

Após gerar o protocolo de atendimento o usuário recebeu uma notificação indicando que a solicitação foi atualizada para "em andamento" (imagem 2).

Quando o usuário entrou no APP e tentou consultar esse número de protocolo foi direcionado para um processo de comunicação de exumação (imagem 3).

Após 1 dia o usuário recebeu a notificação que a solicitação estava finalizada (imagem 4), mas nenhum serviço foi executado no poste indicado, o poste continua com o risco de queda, colocando em risco as pessoas que passam pelo local.

Número de solicitação #004636

Rua Gilberto de Carvalho, próximo ao Restaurante Fogão de Lenha

Poste Número IP 06496

No mesmo a empresa responsável pela manutenção da rede elétrica estava fazendo manutenção do sistema elétrico da rua.

Desta forma, evidencia-se a crucial importância dessa indicação.

DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO  
Recebido

28 MAI 2021

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de maio de 2021

IZELDA CINTRA 11.36  
Recebido Por Horas

IZELDA GONÇALVES CARNAÚBA CINTRA.  
Vereadora

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO  
1383/2021

DATA  
20/05/2021

USUÁRIO  
martha

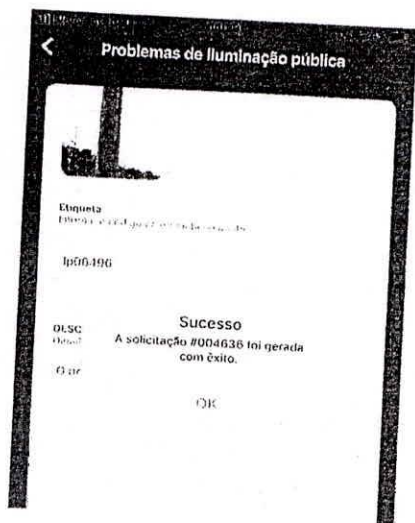


imagem 1

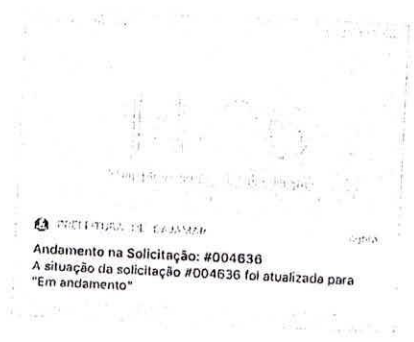


Imagem 2



Data e Hora da Abertura: 14/04/2021 13:59:01  
Requerente: DIVISAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE CAJAMAR  
Assunto: COMUNICADO DE EXUMACAO  
Documento: ADMINISTRATIVO -40164  
Procedência: EXTERNO  
Observação: RENATA DOS SANTOS ALTINO - SEPULT. 70 QUADRA 17  
Local:  
Situação:  
Caixa:  
Data do Arquivamento:  
Data e hora da Consulta: 12/05/2021 14:37:25

Ordem Data/Hora Situação Destinatário Respon

Imagem 3

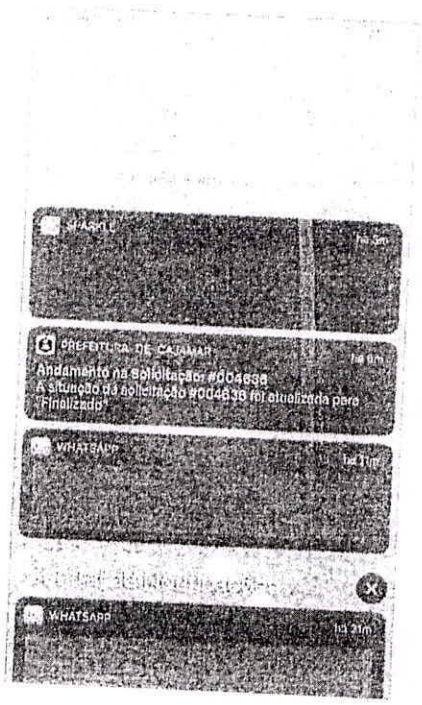


Imagem 4

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO Recebido

28 MAI 2021

Nilva Amm 11:36  
Recebido Por Horas